


Rör i mellanbjälklag av massivträkonstruktion

(Utan isolering)

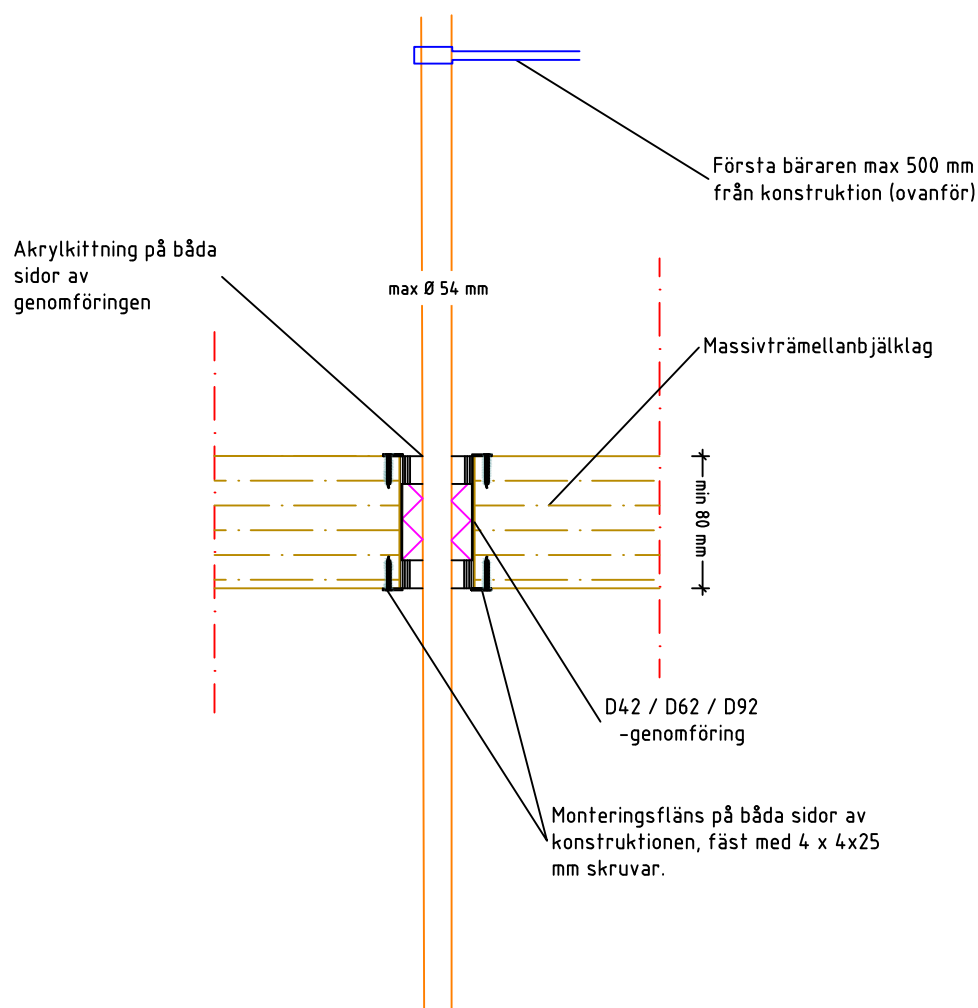

Genomföringar i D-serien

Produkt	Borrhålet	Rörets / Kabelbuntens diameter
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm


Förväntad användningstid 25 v

ETA-15/0411

BRANDKLASSER

Genomföring i D-serien i mellanbjälklag av massivträkonstruktion (80 mm)

Rör att genomföra	Isolerings krav	a_2 -avstånd	Brandklass
FeZn $\phi \leq 28$ mm		8 mm	EI 60
Fe $\phi \leq 43$ mm		8 mm	EI 45
Comp. $\phi \leq 25$ mm		8 mm	EI 60
PeX $\phi \leq 15/25 - 28/54$ mm	Får ej isoleras	8 mm	EI 60
PeX $\phi \leq 15/25$ mm (4 kpl, D92)	Får ej isoleras	200 mm	EI 60


 a_1 : Avstånd mellan rör och konstruktion 6 - 20 mm

 a_2 : Avstånd mellan genomföringsrör