


Avloppsrör i mellanbjälklag av massivträkonstruktion  
(Utan isolering)

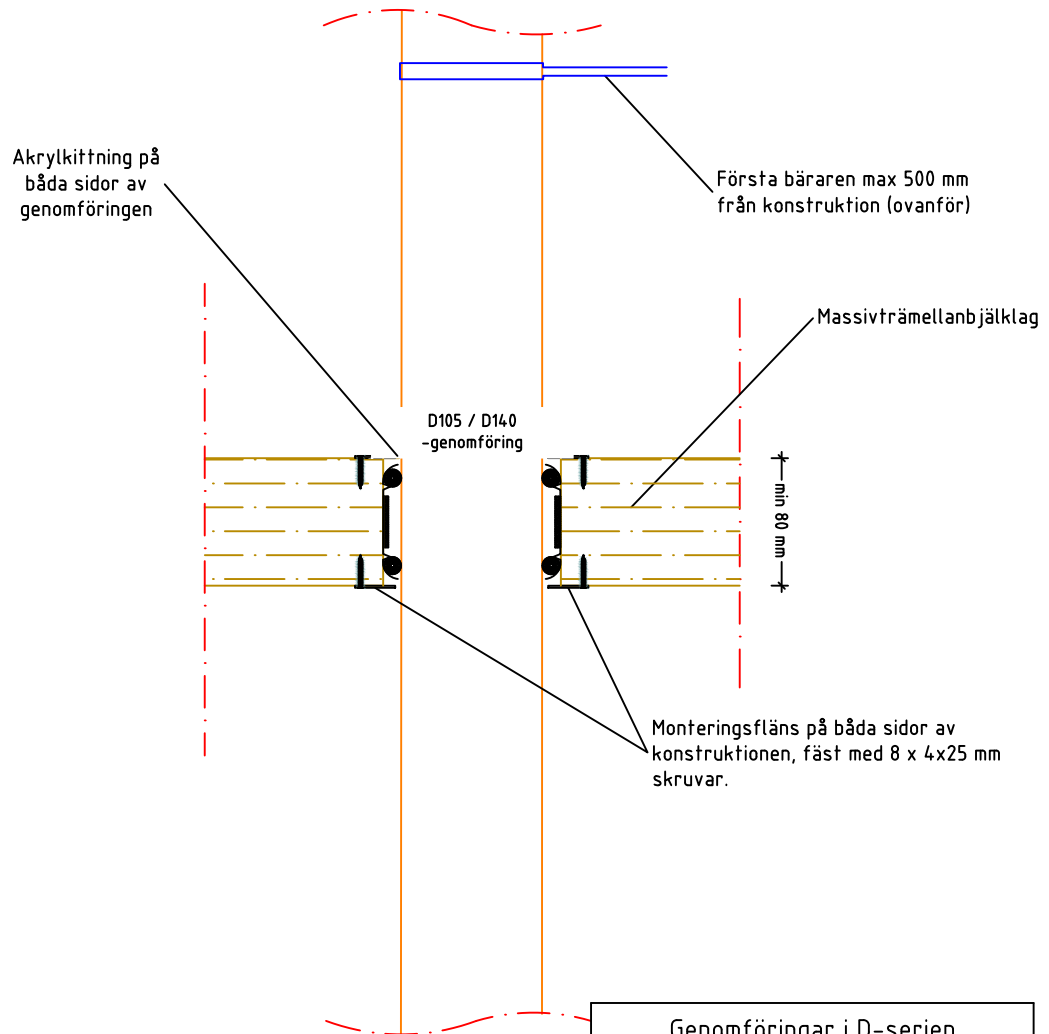

Genomföringar i D-serien


Produkt	Borrhålet	Rörets / Kabelbuntens diameter
D105	105 mm	ca 75 mm
D140	140 mm	ca 110 mm

Förväntad användningstid 25 v

ETA-15/0411

**BRANDKLASSER**  
 Genomföring i D-serien i mellanbjälklag av massivträkonstruktion (80 mm)

<u>Rör att genomföra</u>	Isolerings krav	<u>a<sub>2</sub>-avstånd</u> Brandklass
PP avloppsrör $\phi$ 75 och 110 mm	200 mm	EI 60



a<sub>1</sub>: Avstånd mellan rör och konstruktion 6 - 20 mm  
 a<sub>2</sub>: Avstånd mellan genomföringsrör