


D-serien för metal-
och kompositrör
(Isolerad)

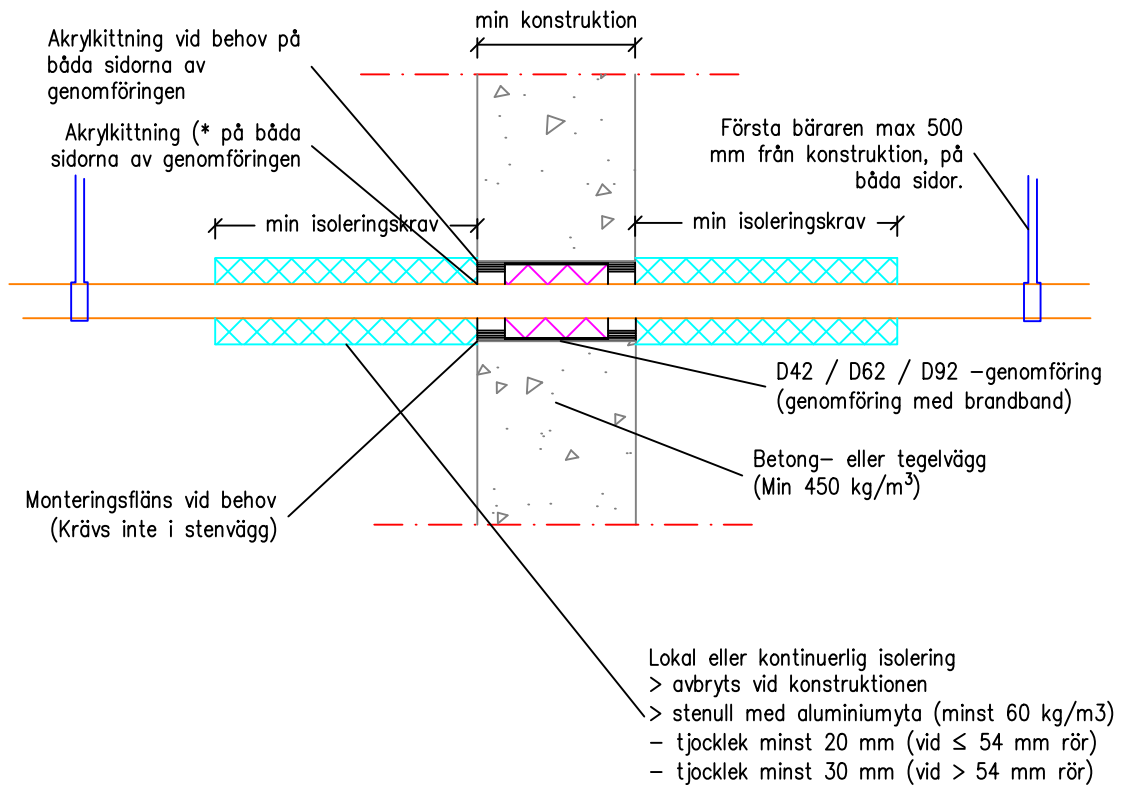

(* Inget krav för brandklassifikation
 Se även detaljsidan 4 (oisolerade rör)

Luftljuds- isolering Rw: Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion	BRANDKLASS				
	Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion				
	Rör att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion	a ₂ -avstånd	Brandkl.
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Cu ø ≤ 35 mm	350 mm	100 mm	98 mm	EI 120
	Cu ø ≤ 42 mm	350 mm	100 mm	18 mm	EI 60
	Cu ø ≤ 42 mm	350 mm	100 mm	58 mm	EI 90
	FeZn ø ≤ 35 mm	350 mm	100 mm	98 mm	EI 120
	FeZn ø ≤ 42 mm	350 mm	100 mm	18 mm	EI 60
	FeZn ø ≤ 42 mm	350 mm	100 mm	58 mm	EI 90
	FeZn ø ≤ 42 mm	350 mm	100 mm	200 mm	EI 120
	Fe ø ≤ DN50 (61 mm)	350 mm	100 mm	28 mm	EI 120
	Cu ø ≤ 64 mm	Kontinuerlig stenull	100 mm	200 mm	EI 90
	Comp. ø ≤ 63 mm	Kontinuerlig stenull	100 mm	28 mm	EI 120

a₁: Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm
 a₂: Avstånd mellan genomföringsrör