



D-serien för kablar
 (Inget isoleringskrav)

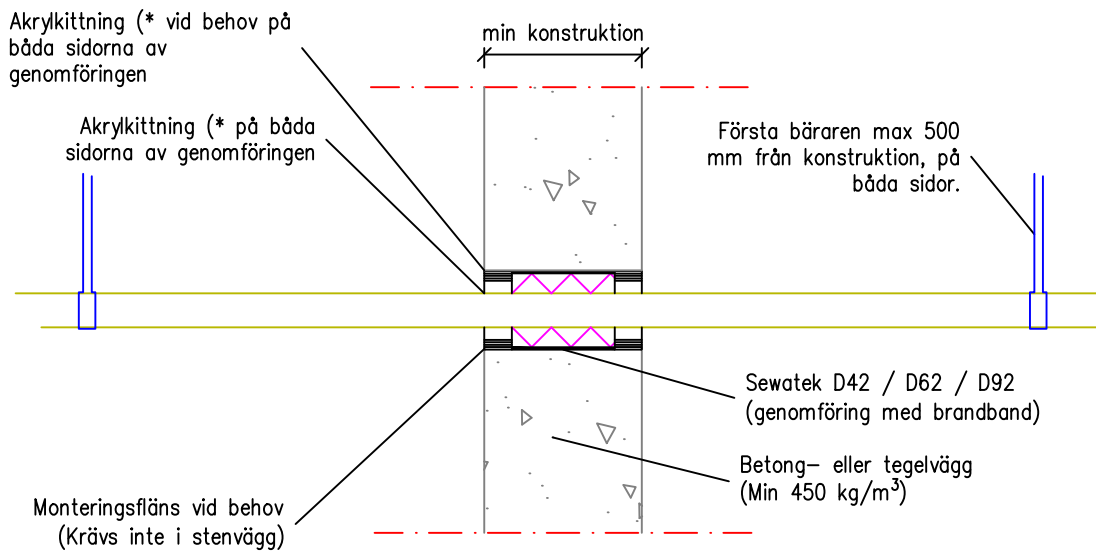

(* Inget krav för brandklassifikation)

Luftljuds- isolering Rw: Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion	BRANDKLASS				
	Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion				
	Kabel att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion	a ₂ -avstånd	Brandkl.
Förväntad användningstid 25 år	Kabel $\phi \leq 12,5$ mm		100 mm	200 mm	EI 120
	Kabel $\phi \leq 17$ mm		100 mm	58 mm	EI 60
	Kabel $\phi \leq 21$ mm		100 mm	200 mm	EI 90
ETA-12/0045					



Genomföring
Flödesrör

a₁: Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm
 a₂: Avstånd mellan genomföringsrör