


D-serien för kablar
 (Isolerad)

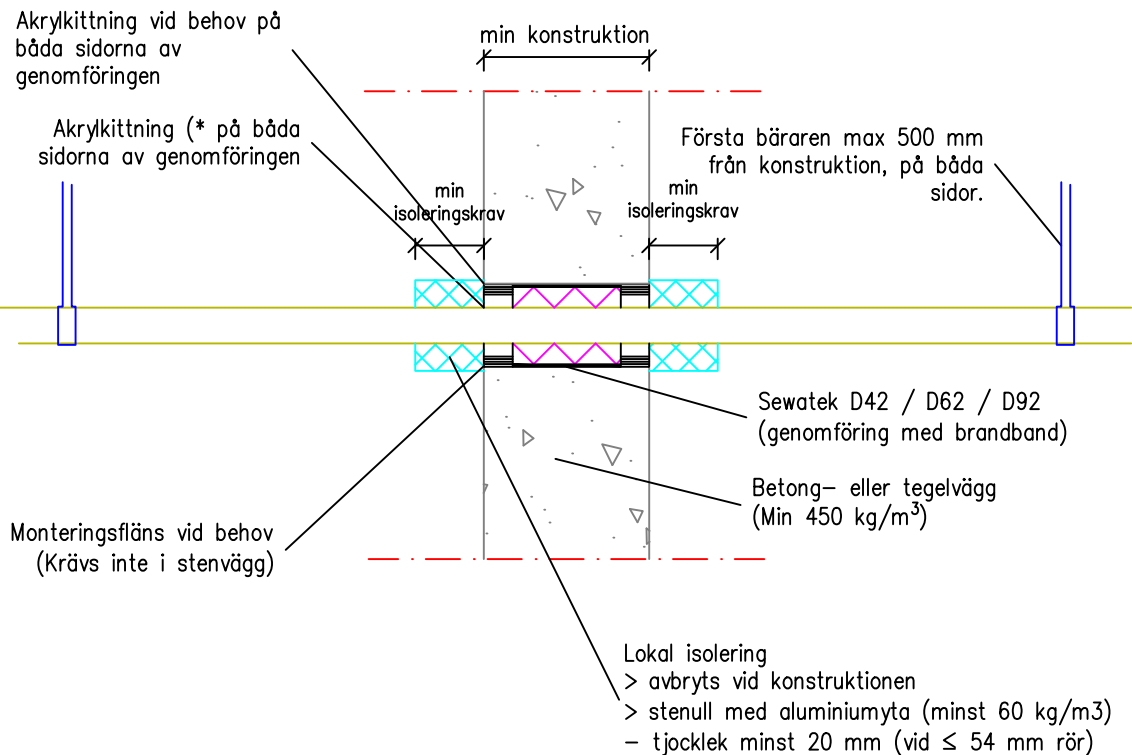

(* Inget krav för brandklassifikation)

Luftljuds- isolering R_w : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	BRANDKLASS Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion					<p> a_1: Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm a_2: Avstånd mellan genomföringsrör </p>
	Kabel att genomföra Kabel $\varnothing \leq 24,0$ mm	Isoleringskrav 50 mm	Konstruktion 100 mm	a_2 -avstånd 200 mm	Brandkl. EI 120	