


D-serien för kabelbuntar  
 (Inget isoleringskrav)

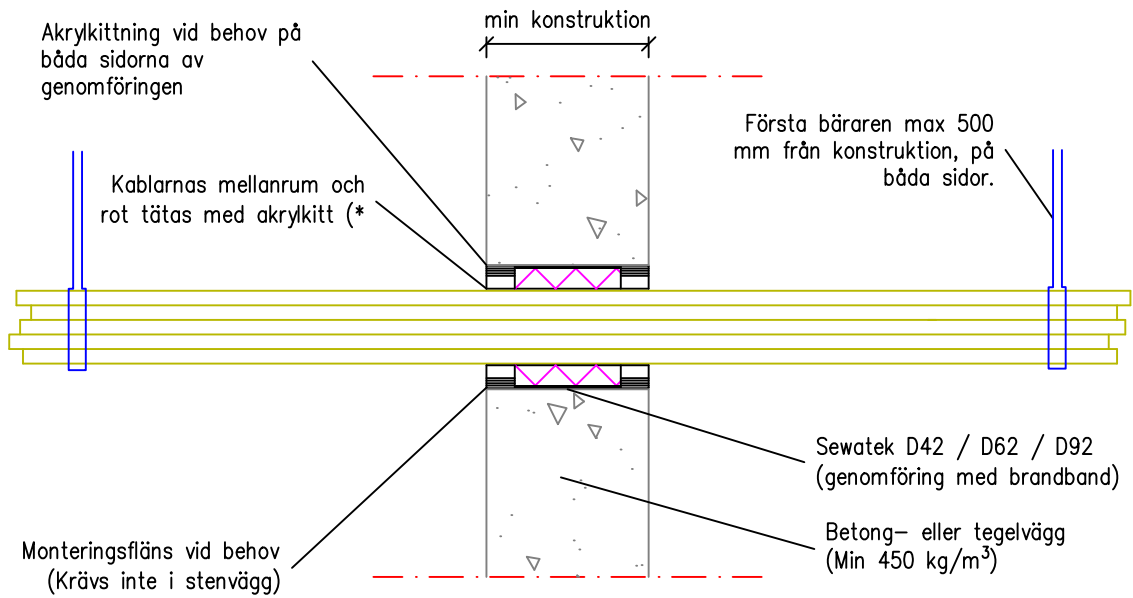

(\* Inget krav för brandklassifikation)

Luftljuds- isolering $R_w$ : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion  Förväntad användningstid 25 år  ETA-12/0045	BRANDKLASS Genomförelser i D-serien i vägg av stenkonstruktion															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kabelbunt att genomföra</th> <th>Isoleringskrav</th> <th>Konstruktion</th> <th><math>a_2</math>-avstånd</th> <th>Brandkl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kabelbunt <math>\phi \leq 40</math> mm                              - enskild kabel <math>\phi \leq 17</math> mm</td> <td></td> <td>100 mm</td> <td>58 mm</td> <td>EI 60</td> </tr> <tr> <td>Kabelbunt <math>\phi \leq 63</math> mm                              - enskild kabel <math>\phi \leq 21</math> mm</td> <td></td> <td>100 mm</td> <td>200 mm</td> <td>EI 90</td> </tr> </tbody> </table>	Kabelbunt att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion	$a_2$ -avstånd	Brandkl.	Kabelbunt $\phi \leq 40$ mm - enskild kabel $\phi \leq 17$ mm		100 mm	58 mm	EI 60	Kabelbunt $\phi \leq 63$ mm - enskild kabel $\phi \leq 21$ mm		100 mm	200 mm	EI 90
Kabelbunt att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion	$a_2$ -avstånd	Brandkl.												
Kabelbunt $\phi \leq 40$ mm - enskild kabel $\phi \leq 17$ mm		100 mm	58 mm	EI 60												
Kabelbunt $\phi \leq 63$ mm - enskild kabel $\phi \leq 21$ mm		100 mm	200 mm	EI 90												