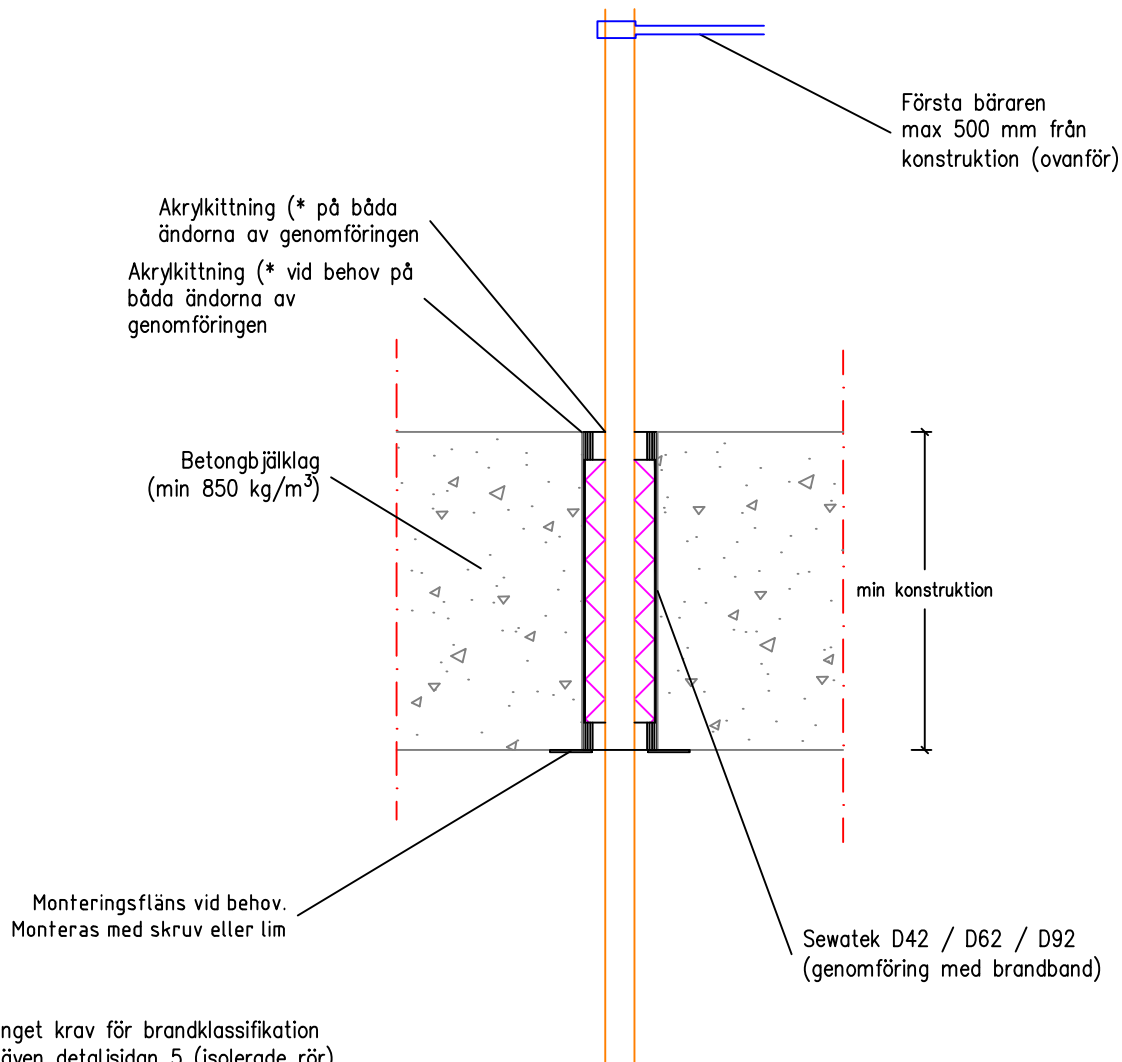


D-serien för rör  
 (Inget isoleringskrav)

 (\* Inget krav för brandklassifikation  
 Se även detaljsidan 5 (isolerade rör)

 Luftljuds-  
 isolering  $R_w$ :  
 Försvagning  
 0–2 dB i  
 stenkonstruktion

 Förväntad  
 användningstid  
 25 år

ETA-12/0045

## BRANDKLASS

Genomförelser i D-serien i bjälklag av stenkonstruktion

Rör att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion	$a_2$ -avstånd	Brandkl.
Fe $\phi < \text{DN}32$ (43 mm)		240 mm	8 mm	EI 120
FeZn $\phi \leq 42$ mm		240 mm	8 mm	EI 120
Comp. $\phi \leq 40$ mm		200 mm	200 mm	EI 120
Pex $\phi \leq 22/34$ mm		200 mm	60 mm	EI 120
Pex $\phi \leq 28/54$ mm		200 mm	200 mm	EI 120
Pex $\phi \leq 28/54$ mm	Får ej isoleras	240 mm	8 mm	EI 120
PP $\phi \leq 50$ mm		200 mm	200 mm	EI 120

