


D-serien för kablar  
 (Inget isoleringskrav)

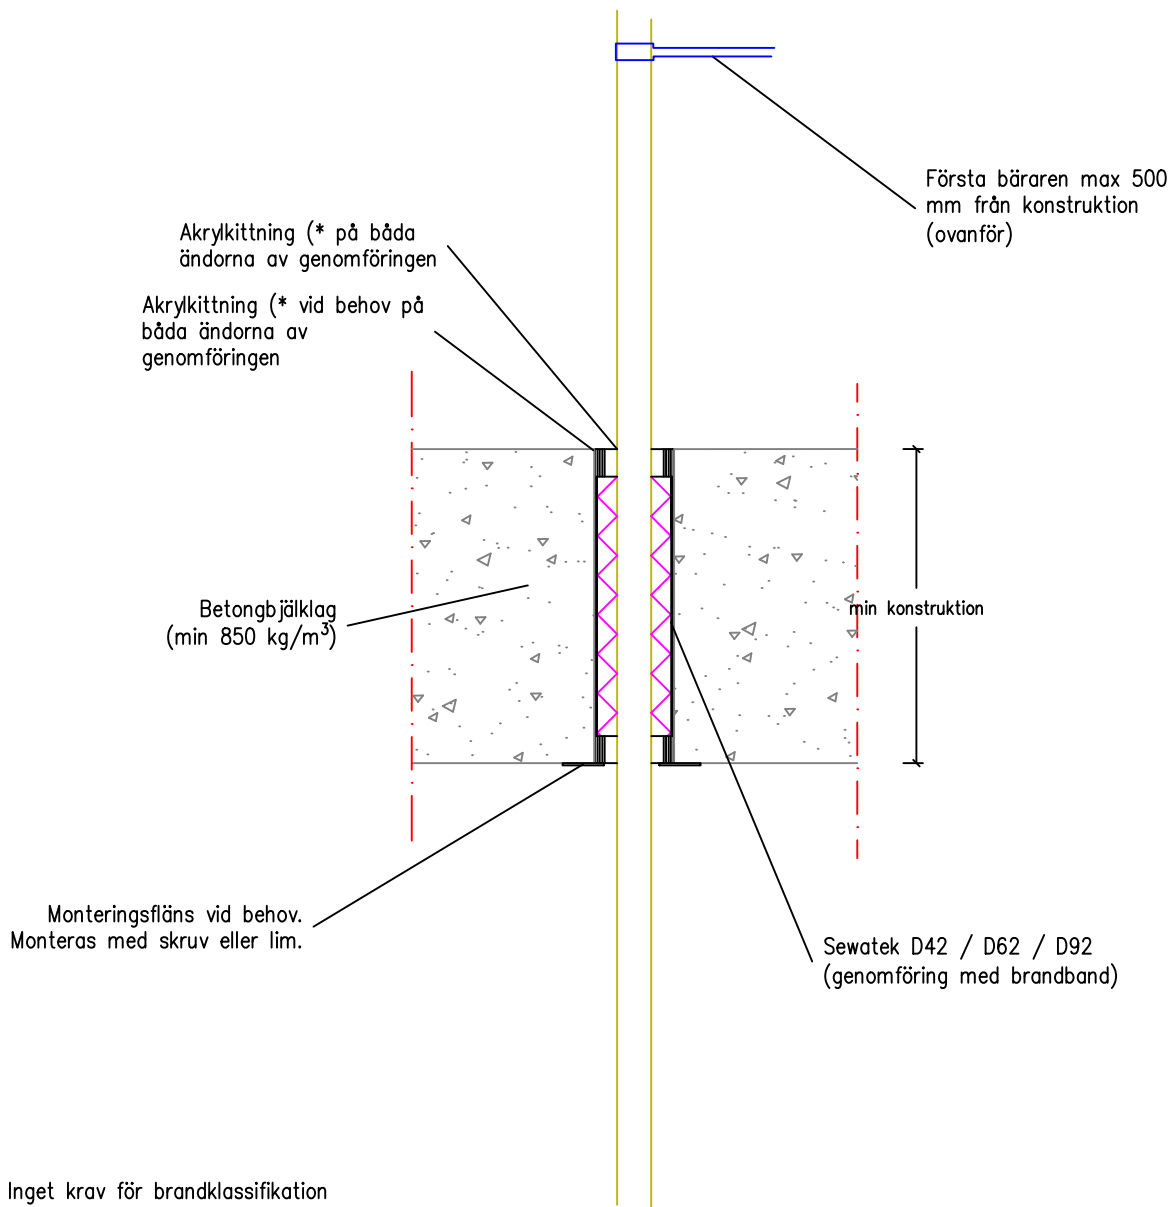

(\* Inget krav för brandklassifikation)

| Luftljuds-<br>isolering $R_w$ :<br>Försvagning<br>0-2 dB i<br>stenkonstruktion<br><br>Förväntad<br>användningstid<br>25 år<br><br>ETA-12/0045 | BRANDKLASS<br>Genomförelser i D-serien i bjälklag av stenkonstruktion |                |              |                |          |
|---|---|----------------|--------------|----------------|----------|
|   | Kabel att genomföra   | Isoleringskrav | Konstruktion | $a_2$ -avstånd | Brandkl. |
|   | Kabel $\phi \leq 21,0$ mm   |                | 200 mm       | 60 mm          | EI 120   |
|   | Kabel $\phi \leq 24,0$ mm   |                | 200 mm       | 200 mm         | EI 120   |
|   | Kabel (aluminium) $\phi \leq 44$ mm                                   |                | 240 mm       | 200 mm         | EI 120   |

$a_1$ : Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm

$a_2$ : Avstånd mellan genomförelserör