


D-serien för kabelbuntar  
 (Inget isoleringskrav)

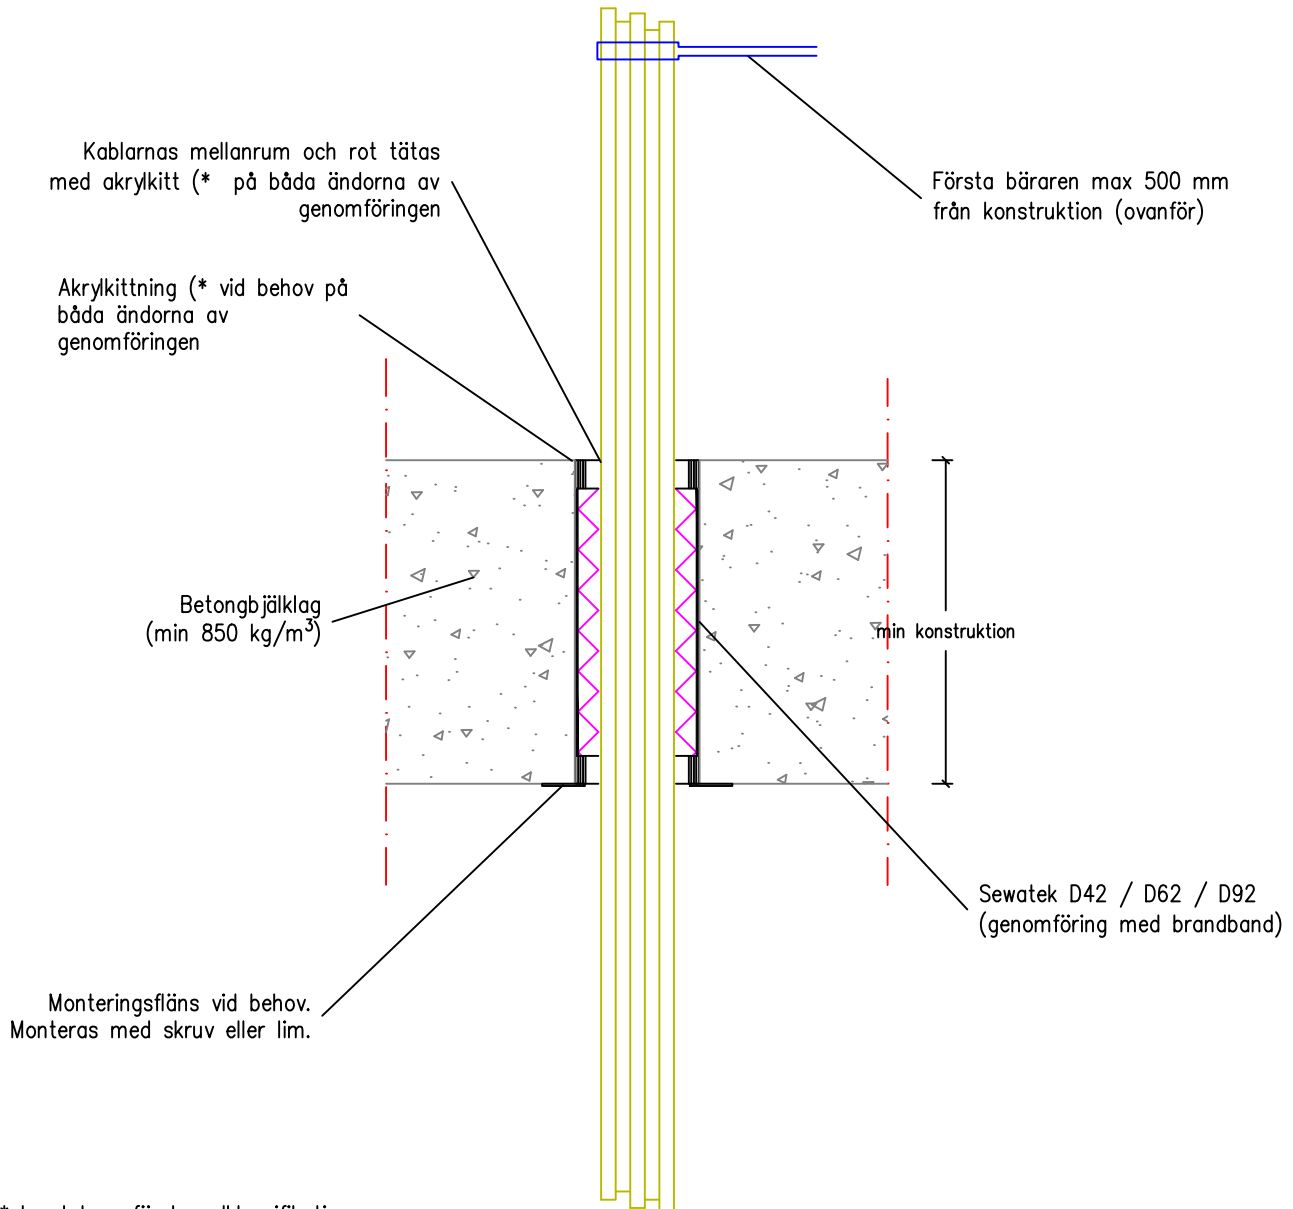

(\* Inget krav för brandklassifikation)

Luftljuds- isolering Rw: Försvägning 0-2 dB i stenkonstruktion  Förväntad användningstid 25 år  ETA-12/0045	BRANDKLASS Genomförelser i D-serien i bjälklag av stenkonstruktion			<p>Flödesrör</p> <p>Genomförelse</p> <p>a<sub>1</sub>: Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm                  a<sub>2</sub>: Avstånd mellan genomförelserör</p>	
	Kabel att genomföra	Isoleringskrav	Konstruktion a <sub>2</sub> -avstånd		Brandkl.
	Kabelbunt $\phi \leq 63$ mm - enskild kabel $\phi \leq 21$ mm Kabelbunt $\phi \leq 38$ mm, elrör $\phi \leq 40$ - enskild kabel $\phi \leq 17$ mm	200 mm	30 mm		EI 120
		200 mm	200 mm	EI 120	