


Genomföring i D-serien
 (Ursparing med plugg)

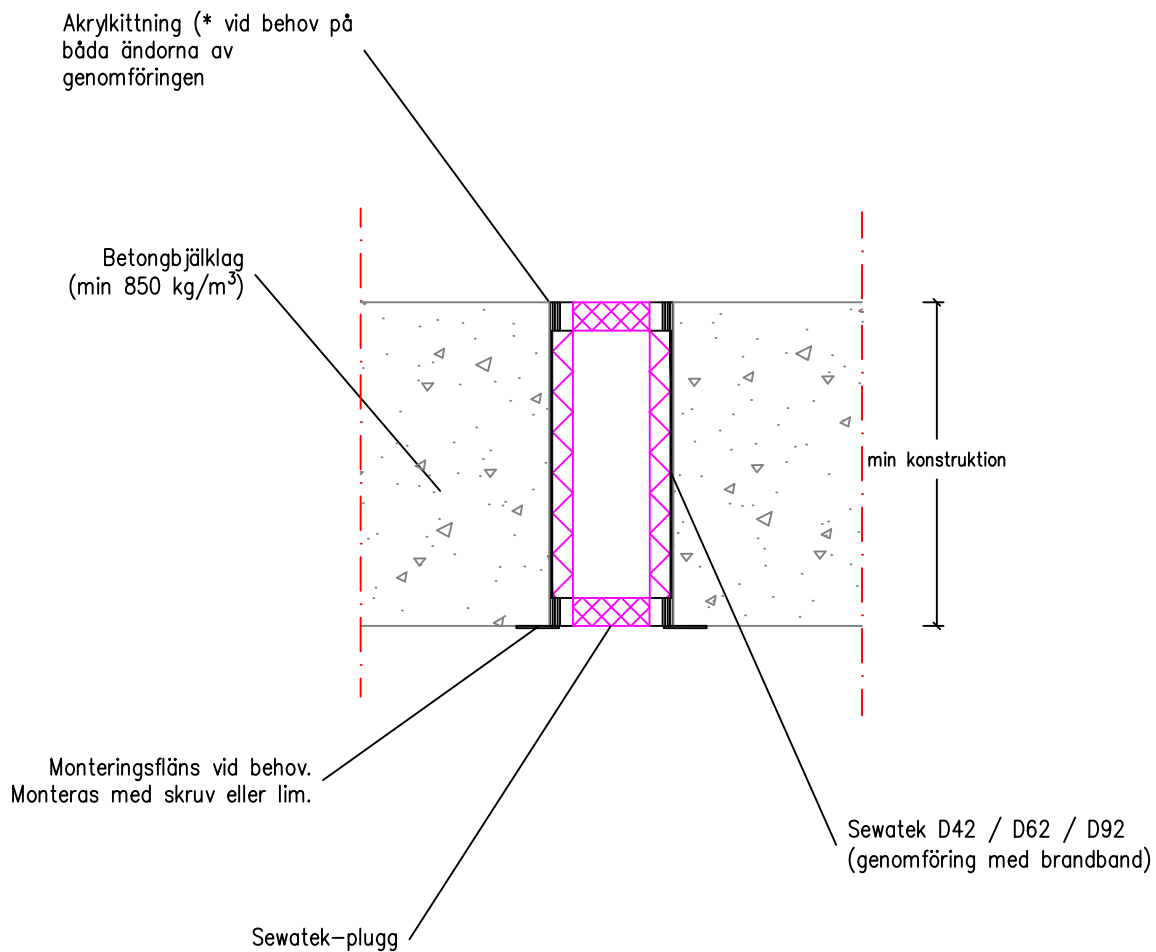

(* Inget krav för brandklassifikation)

Luftljuds-isolering R_w : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	BRANDKLASS Genomföringar i D-serien i bjälklag av stenkonstruktion			
	Ursparing Ursparing med plugg - D42 / D62 / D92		Isoleringskrav 240 mm	Konstruktion 8 mm

a_1 : Avstånd mellan flödesrör och konstruktion 6 - 20 mm
 a_2 : Avstånd mellan genomföringsrör