


S-serien för kablar (Väggkonstruktion minst 100 mm)

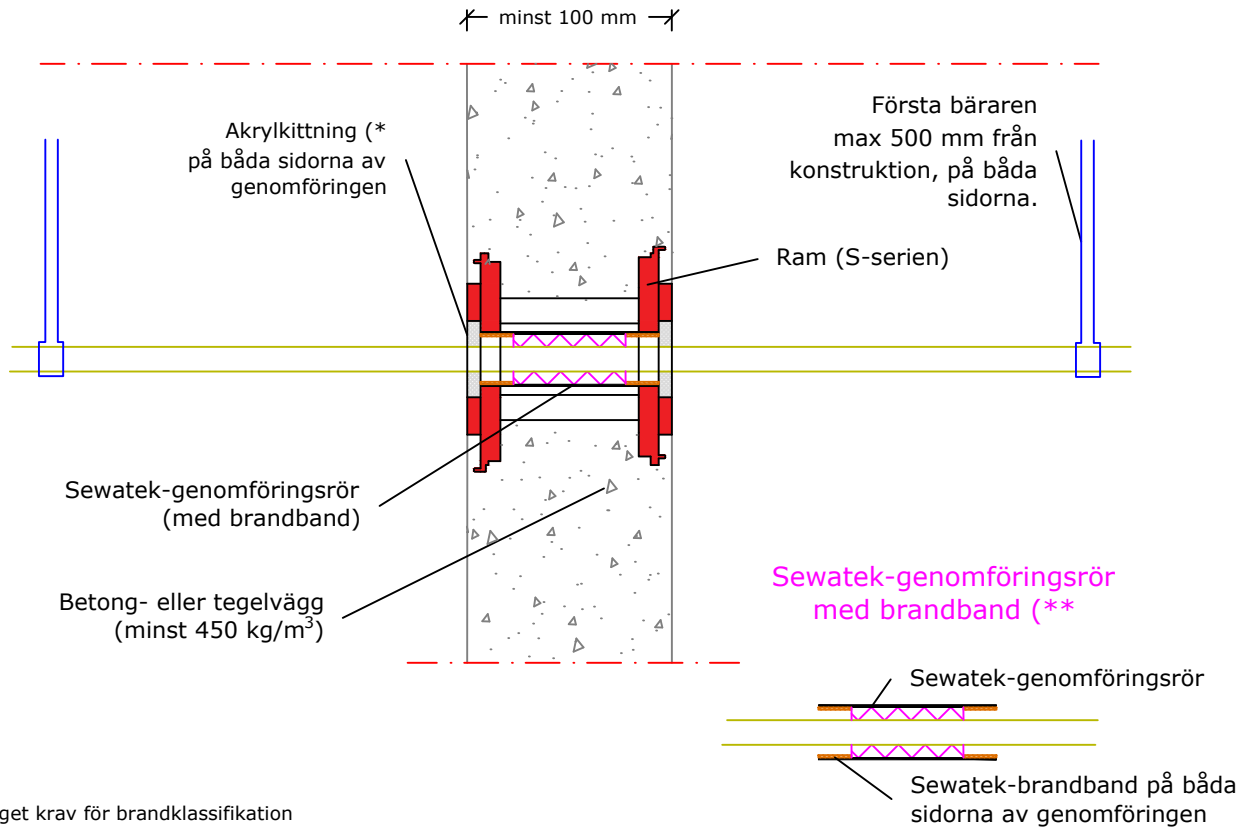

(* Inget krav för brandklassifikation

(** Genomföring med brandband

 a_2 - Avstånd mellan två Sewatek-genomföringsrör

c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds- isolering R_w : Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Kablar (syddsrör eller utan)		Möjliga modulmått (c/c-mått)				Enskild	Isoleringskrav (mm)				
	Kabelstorlek (max \emptyset)	min a_2 (mm)	K70	K100	K120	K160		min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering L = 350	Lokal stenull- isolering L = 500	Kontinuerlig stenull- isolering
	Enskild kabel 17 mm	50		x	x	x		EI120 (**)	-	-	-	-
	Enskild kabel 22 mm	200					≥ 260	EI120 (**)	-	-	-	-
	Elrör 50 mm	70				x		EI120 (**)	-	-	-	-
	Kabelbunt 35 mm, största enskild kabeln 17 mm	50			x	x		EI120 (**)	-	-	-	-
	Kabelbunt 47 mm, största enskild kabeln 22 mm	200				x	≥ 290	EI120 (**)	-	-	-	-
	Kabelbunt 70 mm, största enskild kabeln 13 mm	70				x		EI120 (**)	-	-	-	-