


H-serien för
 galvaniserat stålror
 (Konstruktion minst 200 mm)

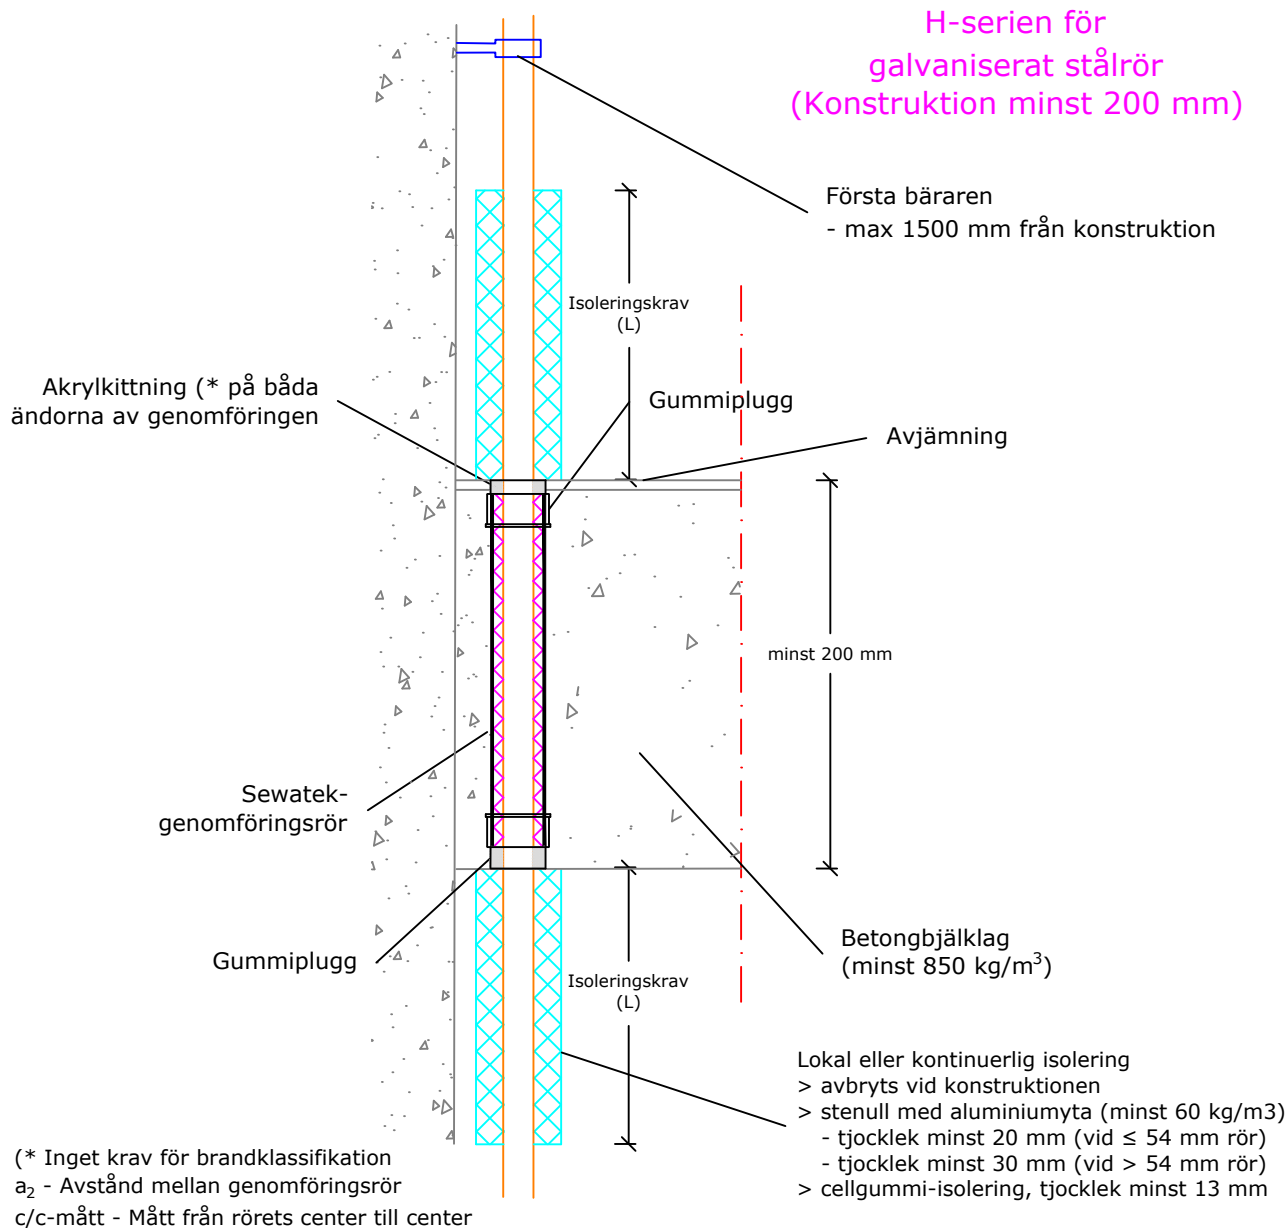

Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Galvaniserat stålror			Isoleringskrav (mm)				
	Rörstorlek (max Ø)	min a ₂ (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering L = 200	Lokal stenull- isolering L = 350	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350
	FeZn 12 - 22	10	50	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120
	FeZn 28	10	70	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120
	FeZn 35	10	85	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120