


D2-serien för kablar

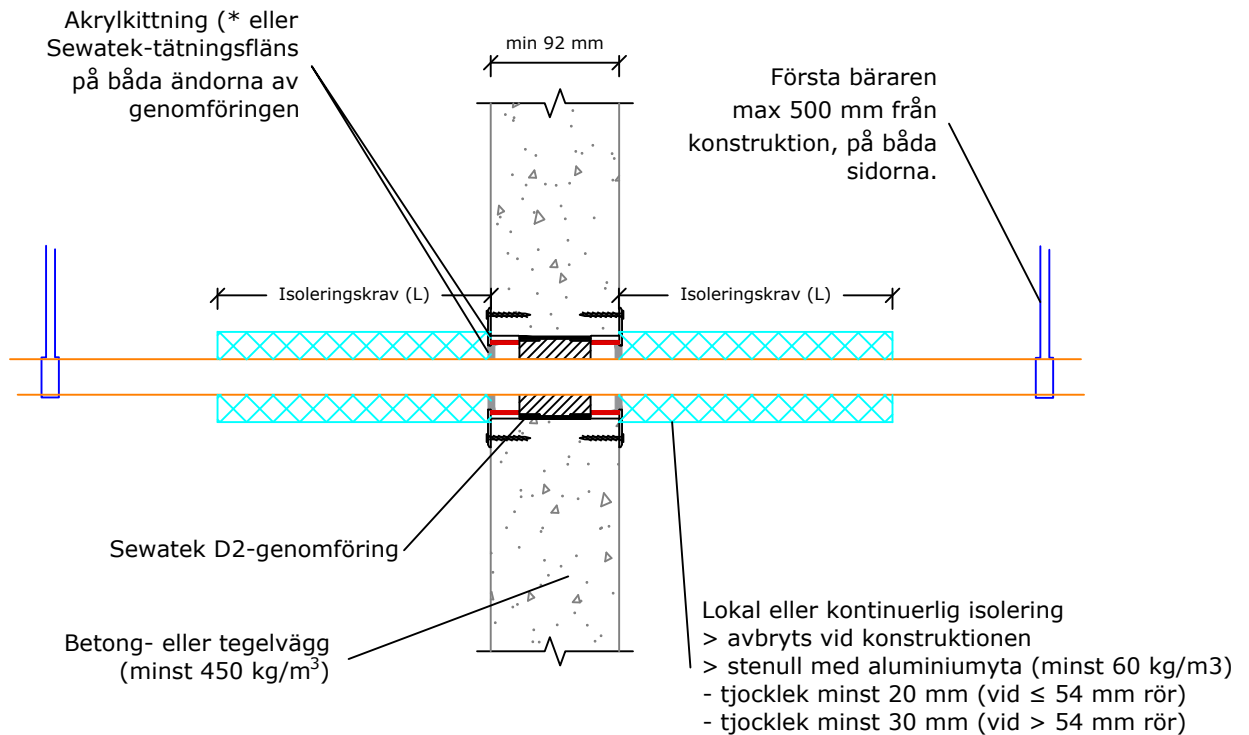

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning 0-2 dB i betongkonstruktion	Kablar				Isoleringskrav			
	Kabel / -bunt (max \varnothing mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering L = 350 mm	Kontinuerlig stenull- isolering	Cellgummi- isolering L = 350 mm
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Enskild kabel 22	D2-40	200	240	EI120	EI120	EI120	EI120
	Kabelbunt 47, strörst enskild kabel 22	D2-90	200	290	EI60	EI60	EI60	EI60
	Kabelskyddsror 50, strörst bunt 47, strörst enskild kabel 22	D2-90	200	290	EI90	EI90	EI90	EI90