GISTELE

SIGMA

RYHMÄ-, DATARYHMÄ- JA MITTAUSRYHMÄKESKUKSET

www.gistele.fi

SISÄLLYSLUETTELO

Sigma ryhmä-, dataryhmä- ja mittausryhmäkeskukset

Tekniset tiedot

Pääkaaviot

- RK2
- RK3
- RK4
- RK5

GISTELE

SIGMA

Sigma vakiokeskus on kuivan tilan teräsrakenteinen tuoteperhe. Sigmasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset ja mittausryhmäkeskukset.

Keskuksia on sekä uppo- että pinta-asennukseen. Sigma vakiokeskuksessa syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa.

Uppoasennukseen sisältyy upotuskaukalo, missä runsaasti putkitusreikäaihioita. Pinta-asennuksessa keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26).

Sigma dataryhmäkeskusten IT-osan asennuspinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla.

Dataosaan on saatavilla seuraavat RJ-paneelit: (Keystone oletuksena)

Malli:	Sähkönumero:
Keystone	3309520
AMP	3309520
Lexcom	3309522

TEKNISET TIEDOT

- 4 eri kokoa ja kalustusta
- Vakiona uppoasennukseen upotuskaukalo ja pinta-asennukseen peitekehys
- Väri: Valkoinen RAL9010
- Kotelointiluokka: IP20
- Suojausluokka: IK07
- Muutokset ja laajennukset helppoja
- Moduulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa
- Laitteiden päällä olevat selkeät indikoinnit nopeuttavat vian paikallistamista ja parantavat turvallisuutta
- Toimituksessa mukana valkoinen ovi

SIGMA ON

TURVALLINEN
Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.

TEHOKAS
Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.

KESTÄVÄ
Tukeva ja vankka rakenne.

HELPOSTI MUUNNELTAVA
Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiina laajennusmahdollisuudella.

GISTELE

Brought to Life with Schneider Electric

RYHMÄKESKUS

Uppo		Pinta		In (A)	Katkaisijat		VVSK	VVSK:n jälkeen		Lähtöjä	Varatila	Mitat		
Tyyppi	Snro.	Tyyppi	Snro.		C10	C16	4-nap.	C10	C16			K	L	S
ASU30 RK2	3309503	PASU30 RK2	3309512	40A	3	6	2	6	6	21	8	410	478	120
ASU30 RK3	3309502	PASU30 RK3	3309513	40A	3	6	3	9	9	27	18	680	478	120
ASU30 RK4	3309501	PASU30 RK4	3309514	63A	3	6	4	12	12	33	28	805	478	120
ASU30 RK5	3309500	PASU30 RK5	3309515	63A	3	6	5	15	15	39	38	931	478	120

DATARYHMÄKESKUS

Uppo		Pinta		In (A)	Katkaisijat		VVSK	VVSK:n jälkeen		Lähtöjä	Varatila	Mitat		
Tyyppi	Snro.	Tyyppi	Snro.		C10	C16	4-nap.	C10	C16			K	L	S
ASU30D RK2	3309507	PASU30D RK2	3309516	40A	3	6	2	9	3	21	8	993	478	120
ASU30D RK3	3309506	PASU30D RK3	3309517	40A	3	6	3	9	9	27	18	1119	478	120
ASU30D RK4	3309505	PASU30D RK4	3309518	63A	3	6	4	12	12	33	28	1245	478	120
ASU30D RK5	3309504	PASU30D RK5	3309519	63A	3	6	5	15	15	39	38	1371	478	120

MITTAUSRYHMÄKESKUS

Pinta		In (A)	Katkaisijat		VVSK	VVSK:n jälkeen		Lähtöjä	Varatila	Mitat		
Tyyppi	Snro.		C10	C16	4-nap.	C10	C16			K	L	S
PASU30M RK2	3309523	40A	3	6	2	9	3	21	8	993	478	120
PASU30M RK3	3309524	40A	3	6	3	9	9	27	18	1119	478	120
PASU30M RK4	3309525	63A	3	6	4	12	12	33	28	1245	478	120
PASU30M RK5	3309526	63A	3	6	5	15	15	39	38	1371	478	120

RAKENNE

RK2



RK3

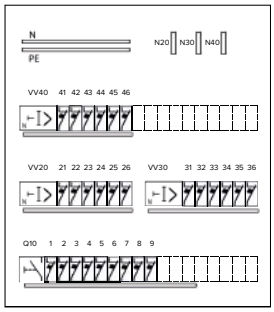

RK4

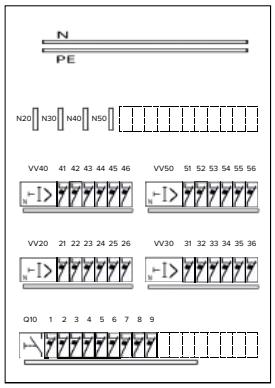

RK5

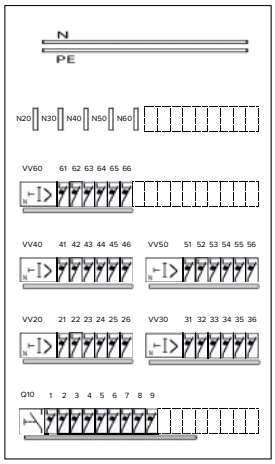

MITAT*

PINTA-ASENNUS

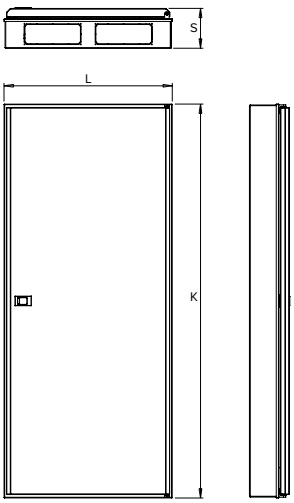

UPPOASENNUS

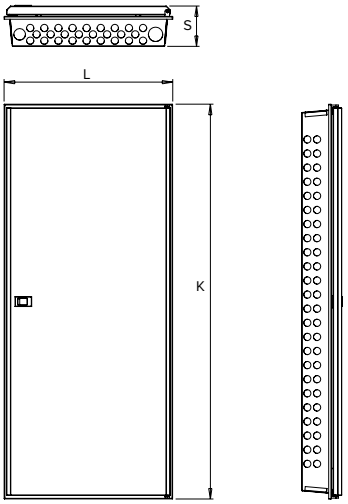

*Muut mitat
tehdastilauksena

RYHMÄKESKUS RK2

GISTELE

RYHMÄKESKUS			
ASU30 RK2			
Snro: 3309503			
In: 40 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 8 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 21 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 410 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Uppo			

RYHMÄKESKUS			
PASU30 RK2			
Snro: 3309512			
In: 40 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 8 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 21 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 410 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Pinta			



KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				40A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C16	
	5					C16	
	6					C16	
	7					C10	
	8					C10	
	9					C10	
	10					(vara)	
	11					(vara)	
	12					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	

DATARYHMÄKESKUS RK2

GISTELE

DATARYHMÄKESKUS			
ASU30D RK2			
Snro: 3309507			
In: 40 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 8 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 21 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 993 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Uppo			

DATARYHMÄKESKUS			
PASU30D RK2			
Snro: 3309516			
In: 40 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 8 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 21 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 993 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Pinta			



KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				40A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C16	
	5					C16	
	6					C16	
	7					C10	
	8					C10	
	9					C10	
	10					(vara)	
	11					(vara)	
	12					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26	Dataosan pistorasia				C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	

MITTAUSRYHMÄKESKUS RK2

GISTELE

MITTAUSRYHMÄKESKUS	
PASU30M RK2	
Snro: 3309523	
In: 40 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 8 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 21 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 993 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Pinta	



KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
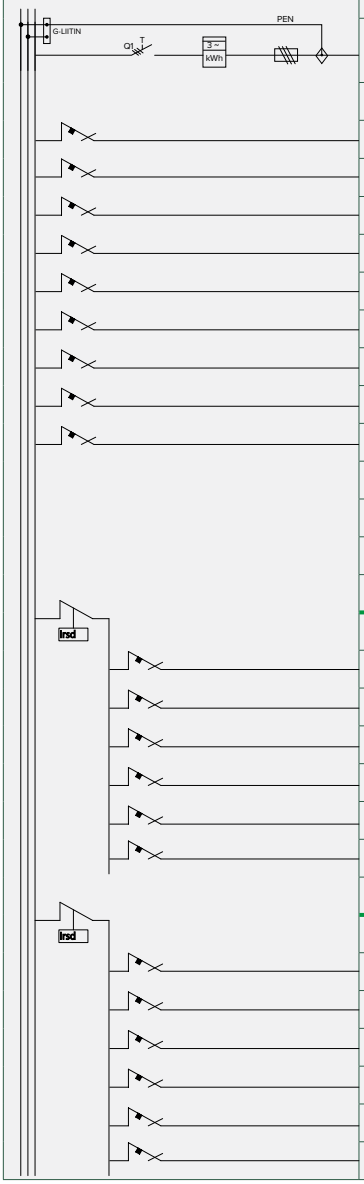							
	Q10	SYÖTTÖ, MITTAUS JA PÄÄKYTKIN		Max. AL 50		40A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C16	
	5					C16	
	6					C16	
	7					C10	
	8					C10	
	9					C10	
	10					(vara)	
	11					(vara)	
	12					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	

RYHMÄKESKUS RK3

GISTELE

RYHMÄKESKUS	
ASU30 RK3	
Snro: 3309502	
In: 40 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 18 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 27 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 680 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Uppo	

RYHMÄKESKUS	
PASU30 RK3	
Snro: 3309512	
In: 40 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 18 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 27 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 680 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Pinta	

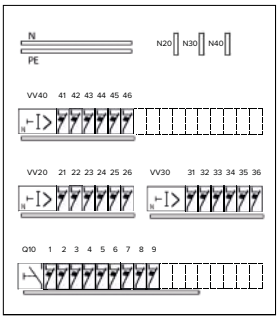

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				40A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

DATARYHMÄKESKUS RK3

GISTELE

DATARYHMÄKESKUS			
ASU30D RK3			
Snro: 3309506			
In: 40 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 18 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 27 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 1119 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Uppo			

DATARYHMÄKESKUS			
PASU30D RK3			
Snro: 3309517			
In: 40 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 18 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 27 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 1119 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Pinta			

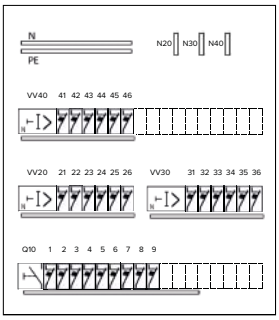

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				40A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26	Dataosan pistorasia				C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

MITTAUSRYHMÄKESKUS RK3

GISTELE

MITTAUSRYHMÄKESKUS	
ASU30D RK3	
Snro: 3309524	
In: 40 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 18 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 27 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 1119 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Uppo	

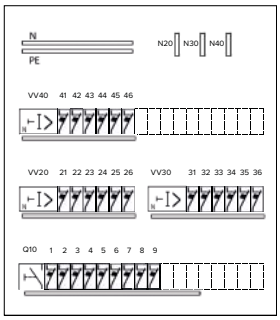

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
							
	Q10	SYÖTTÖ, MITTAUS JA PÄÄKYTKIN		Max. AL 50		40A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
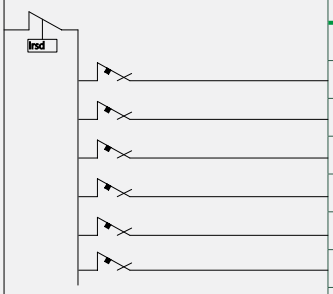	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
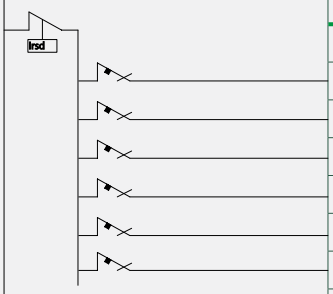	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
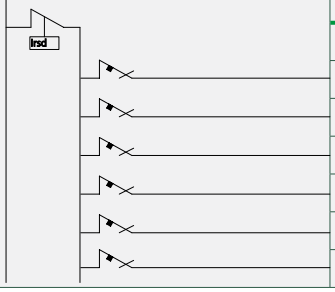	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

RYHMÄKESKUS RK4

GISTELE

RYHMÄKESKUS			
ASU30 RK4			
Snro: 3309501			
In: 63 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 28 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 33 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 805 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Uppo			

RYHMÄKESKUS			
PASU30 RK4			
Snro: 3309514			
In: 63 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 28 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 33 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 805 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Pinta			

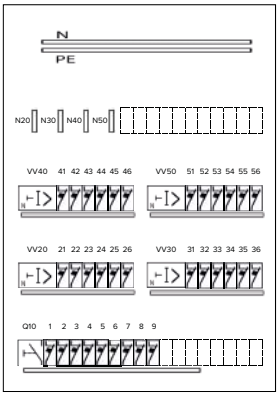

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				63A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

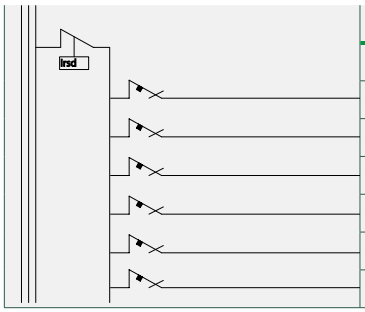

	VV50	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	51					C16	
	52					C16	
	53					C16	
	54					C10	
	55					C10	
	56					C10	

DATARYHMÄKESKUS RK4

GISTELE

DATARYHMÄKESKUS	
ASU30D RK4	
Snro: 3309505	
In: 63 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 28 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 33 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 1245 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Uppo	

DATARYHMÄKESKUS	
PASU30D RK4	
Snro: 3309518	
In: 63 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 28 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 33 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 1245 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Pinta	

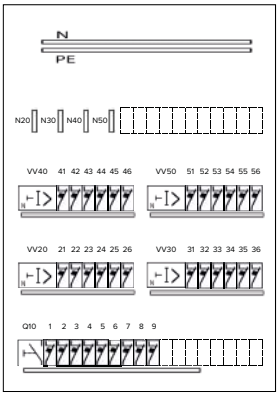

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				63A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26	Dataosan pistorasia				C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

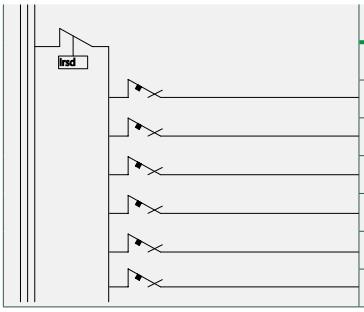

VV50	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
51					C16	
52					C16	
53					C16	
54					C10	
55					C10	
56					C10	

MITTAUSRYHMÄKESKUS RK4

GISTELE

MITTAUSRYHMÄKESKUS	
PASU30M RK4	
Snro: 3309525	
In: 63 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 28 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 33 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 1245 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Pinta	

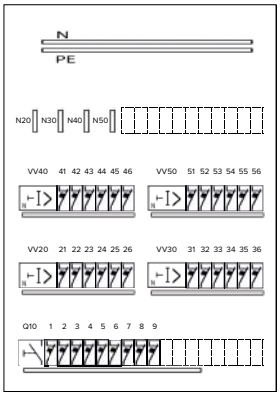

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ, MITTAUS JA PÄÄKYTKIN		Max. AL 50		63A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

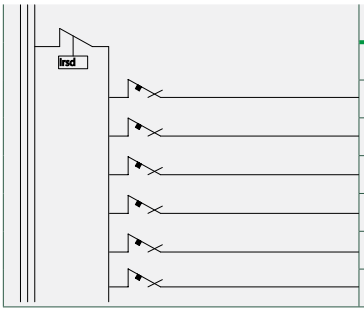

	VV50	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	51					C16	
	52					C16	
	53					C16	
	54					C10	
	55					C10	
	56					C10	

RYHMÄKESKUS RK5

GISTELE

RYHMÄKESKUS			
ASU30 RK5			
Snro: 3309500			
In: 63 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 38 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 39 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 931 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Uppo			

RYHMÄKESKUS			
PASU30 RK5			
Snro: 3309514			
In: 63 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 38 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 39 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 931 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Pinta			

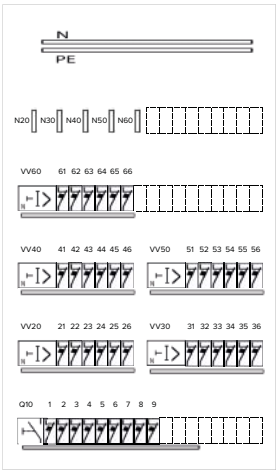

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				63A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

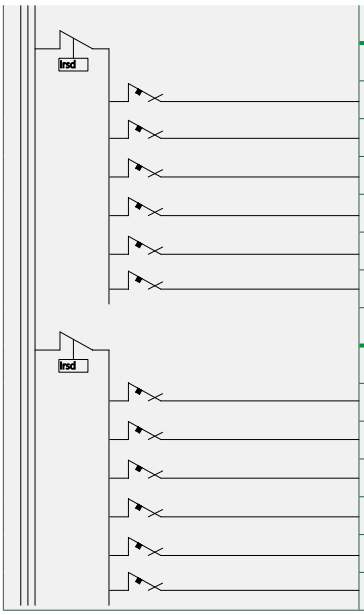

VV50	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
51					C16	
52					C16	
53					C16	
54					C10	
55					C10	
56					C10	
VV60	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
61					C16	
62					C16	
63					C16	
64					C10	
65					C10	
66					C10	

DATARYHMÄKESKUS RK5

GISTELE

DATARYHMÄKESKUS			
ASU30D RK5			
Snro: 3309504			
In: 63 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 38 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 39 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 1371 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Uppo			

DATARYHMÄKESKUS			
PASU30D RK5			
Snro: 3309519			
In: 63 A		Un 400 V	
Pl =	kw	Ph =	kw
Kotelointi: IP20			
Varatilat: 38 kpl			
Lähteviä ryhmiä: 39 kpl			
Keskuksen mitat:			
K 1371 mm			
L 478 mm			
S 120 mm			
Asennustapa: Pinta			

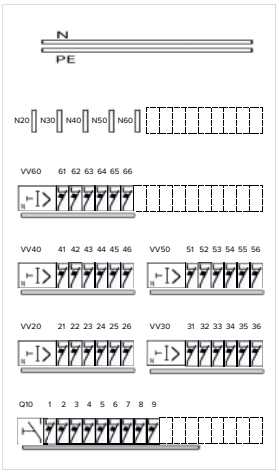

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				63A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26	Dataosan pistorasia				C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

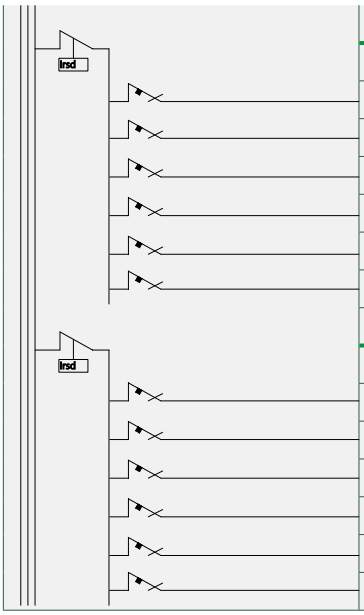

	VV50	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	51					C16	
	52					C16	
	53					C16	
	54					C10	
	55					C10	
	56					C10	
	VV60	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	61					C16	
	62					C16	
	63					C16	
	64					C10	
	65					C10	
	66					C10	

MITTAUSRYHMÄKESKUS RK5

GISTELE

MITTAUSRYHMÄKESKUS	
PASU30M RK5	
Snro: 3309526	
In: 63 A	Un 400 V
Pl = kw	Ph = kw
Kotelointi: IP20	
Varatilat: 38 kpl	
Lähteviä ryhmiä: 39 kpl	
Keskuksen mitat:	
K 1371 mm	
L 478 mm	
S 120 mm	
Asennustapa: Pinta	

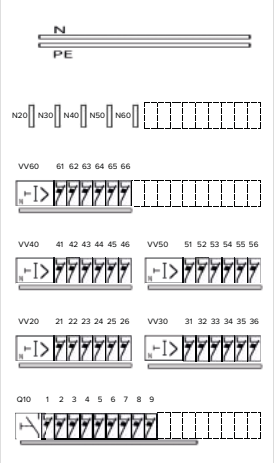

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
							
	Q10	SYÖTTÖ, MITTAUS JA PÄÄKYTKIN		Max. AL 50		63A	
	1					C16	
	2					C16	
	3					C16	
	4					C10	
	5					C10	
	6					C10	
	7					(vara)	
	8					(vara)	
	9					(vara)	
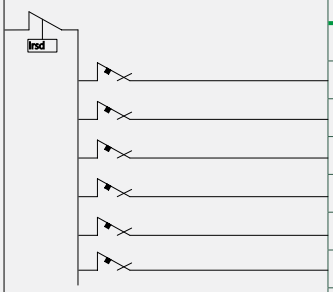	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	21					C16	
	22					C16	
	23					C16	
	24					C10	
	25					C10	
	26					C10	
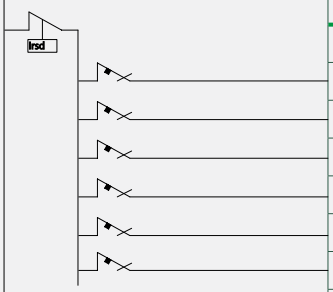	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	31					C16	
	32					C16	
	33					C16	
	34					C10	
	35					C10	
	36					C10	
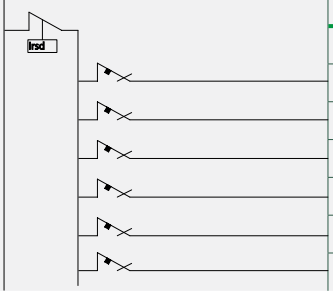	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
	41					C16	
	42					C16	
	43					C16	
	44					C10	
	45					C10	
	46					C10	

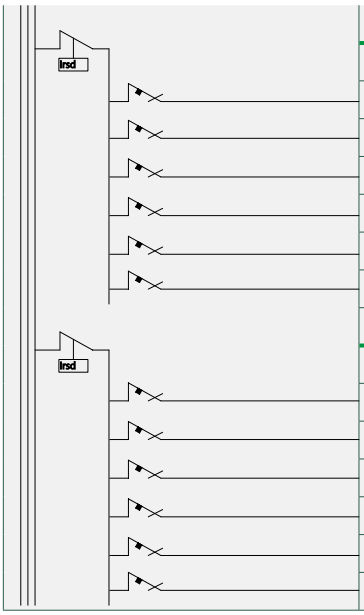

VV50	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
51					C16	
52					C16	
53					C16	
54					C10	
55					C10	
56					C10	
VV60	VIKAVIRTAKYTKIN				40A 30mA	
61					C16	
62					C16	
63					C16	
64					C10	
65					C10	
66					C10	

GISTELE

Puh: 02 211 4200
Email: gistele@gistele.fi

Vajossuonkatu 14,
20360 Turku
www.gistele.fi