GIUNTI DI DILATAZ. PARETE/PARETE - SENZA MOVIMENTO INDOTTO — GIUNTO "GB-P"

SOLUZIONE ESCLUSIVA NOVITÀ

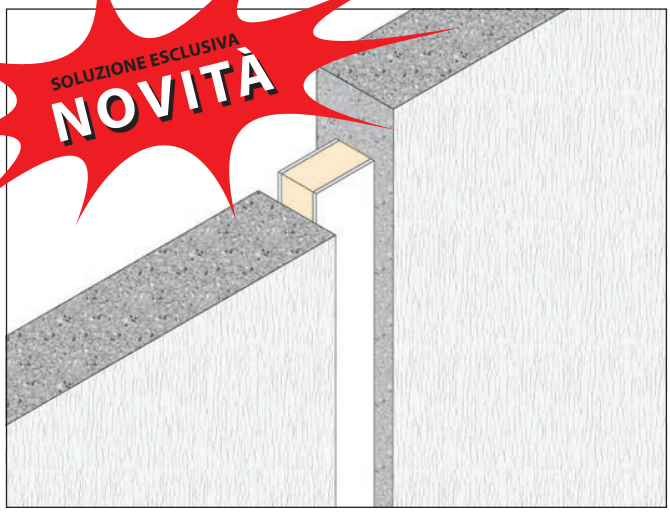

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 V-X-M

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** parete/parete
- **Prodotto da applicare:** GIUNTO "GB-P", con sigillante "GB-MT" spessore minimo di 1 mm su entrambi i lati del giunto
- **Larghezza:** fino a 600 mm
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR
Fascicolo tecnico: n. 379641
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GIUNTI "GB-P" con resistenza al fuoco EI 120 V-X-M certificata per giunti verticali tra parete e parete in muratura o calcetruzzo fino a 600 mm, costituiti da spezzoni di GIUNTI "GB-P" semirigidi in fibra minerale (densità 150 kg/m^3) trattati su ambo i lati con uno strato di stucco antincendio, per uno spessore del giunto di 60 mm, in conformità al rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR.

I pannelli devono essere inseriti mediante leggera compressione, avendo cura di inserirli nel giunto dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno. In caso di necessità è possibile tagliare i pannelli con un cutter. Sigillare perimetralmente gli spezzoni con sigillante antincendio "GB-MT".
Per le modalità di applicazione si veda apposito "manuale di posa".

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 600 mm	Verticale su costruzione verticale	Pareti in calcestruzzo o muratura con spessore ≥ 125 mm	EI 120 V-X-M	I.G. 374655/4064FR

GIUNTI DI DILATAZ. PARETE/PARETE - SENZA MOVIMENTO INDOTTO — GIUNTO "GB-P"

SOLUZIONE ESCLUSIVA NOVITÀ

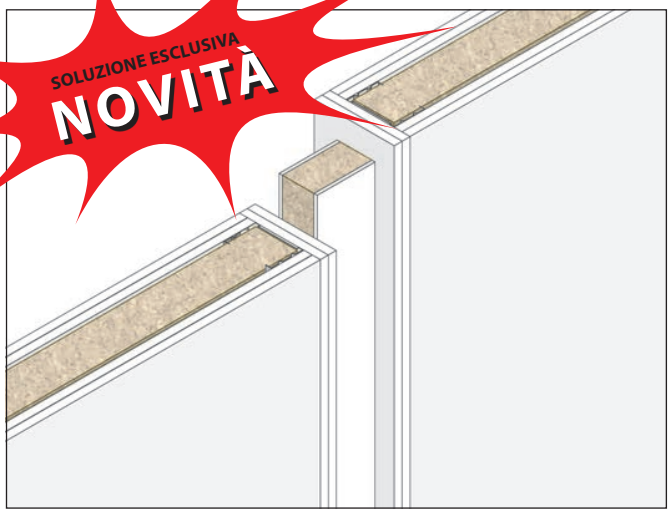

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 V-X-M

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** parete/parete
- **Prodotto da applicare:** GIUNTO "GB-P", con sigillante "GB-MT" spessore minimo di 1 mm su entrambi i lati del giunto
- **Larghezza:** fino a 600 mm
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR
Fascicolo tecnico: n. 379641
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GIUNTI "GB-P" con resistenza al fuoco EI 120 V-X-M certificata per giunti verticali tra parete e parete in cartongesso fino a 600 mm, costituiti da spezzoni di GIUNTI "GB-P" semirigidi in fibra minerale (dens. 150 kg/m^3) trattati su ambo i lati con uno strato di stucco antincendio, per uno spessore del giunto di 60 mm, in conformità al rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR.

I pannelli devono essere inseriti mediante leggera compressione, avendo cura di inserirli nel giunto dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno. In caso di necessità è possibile tagliare i pannelli con un cutter. Sigillare perimetralmente gli spezzoni con sigillante antincendio "GB-MT".
Per le modalità di applicazione si veda apposito "manuale di posa".

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 600 mm	Verticale su costruzione verticale	Pareti in cartongesso	EI 120 V-X-M	I.G. 374655/4064FR